

RAPPORT DE MAINTENANCE N°262416

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
05/10/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / PDC PCB1	00002780	23AM2780
			MONTE-CHARGE	MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	PDC PCB1

Eléments contrôlés :	Révisé	Correct
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)		
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)	☒	☒
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☒	☒
Contrôle précision arrêt et nivelage	☒	☒
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☒	☒
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☒	☒
Contrôle éclairage gaine	☒	☒
Contrôle amortisseurs	☒	☒
Nettoyage local des machines	☒	☒
Nettoyage toit de cabine		
Nettoyage gaine		
Nettoyage cuvette		

Date:	05/10/2026	Huere Debut	9:40	Heure Fin	10:43
Vérification Téléphone :					
Test Téléphone :					
Observations Téléphone :					

OBSERVATIONS
visite de maintenance
soulage de serrures
soufflage de railler guides des portes paliere
controles des niveaux
lubrification guides contres poid
lubrification guides cabine
test de la phonie
relise en service

MATERIEL REMPLACE	QX



SIGNATURE CLIENT

SIGNATURE TECHNICIEN





Nom: Client indisponible

Technicien: ABDOU SOULAIMANA

Route: 0029

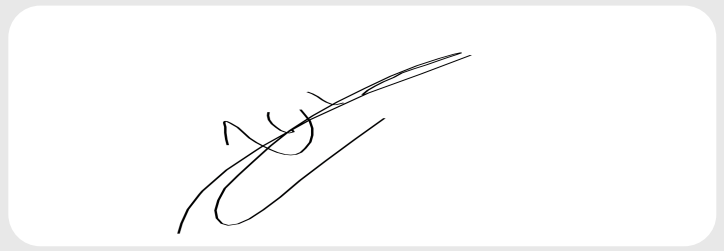

PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non